


Soutirage:

Raccordement d'appareils: WC, machine à laver etc (non alimentaire)

Renouvellement de l'eau en 24 heures

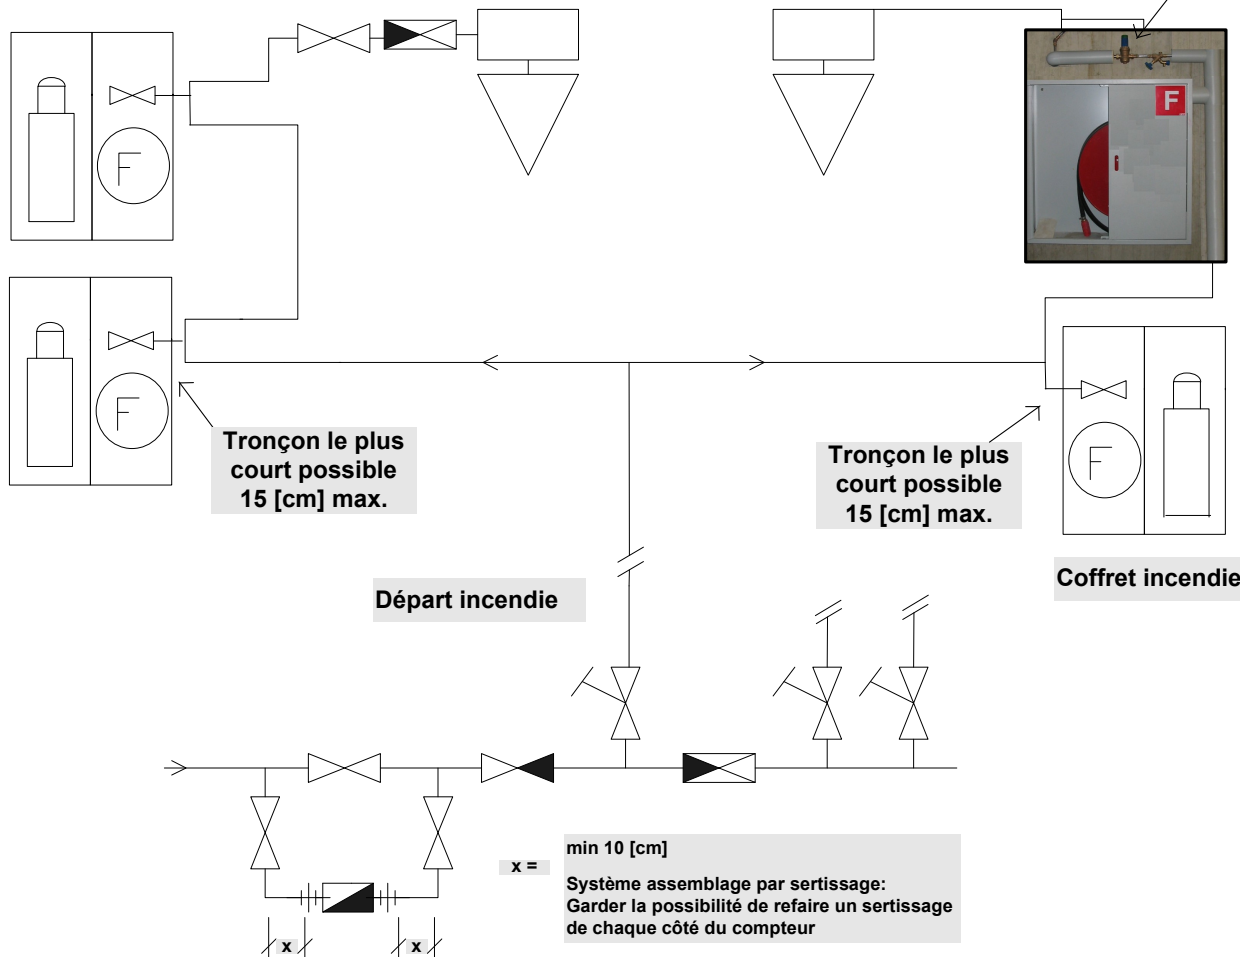

Poste incendie à dévidoir

Les conditions ci-dessous sont à observer:

- Pression statique avant le poste incendie à dévidoir: **min 3 bar**
- Débit minimum: **0.27l/s**
- Diamètre minimal de la conduite d'alimentation en matériaux incombustibles **DN 32**

Dans la mesure du possible et afin de garantir un renouvellement suffisant de l'eau, les conduites de raccordement seront intégrées à l'installation d'eau de boisson.

Dans tous les cas le renouvellement de l'eau doit être garanti