



Schéma de principe installation de gaz puissance nominale jusqu'à 70 kW

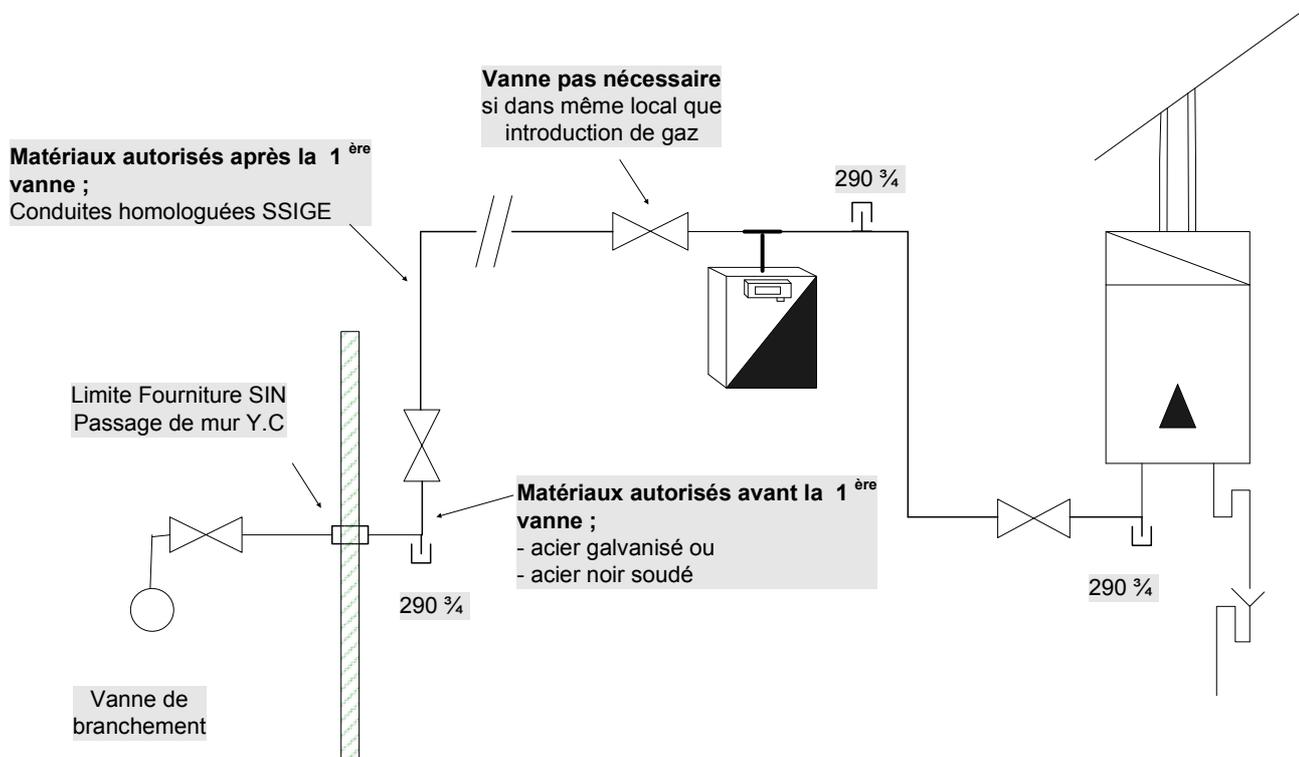

Essais d'étanchéité:
Les Essais préliminaires des conduites ont été effectués par l'installateur avant contrôle des SIN. Selon Dirs G1 de la SSIGE

Cotes minimum emplacement compteurs à soufflet

Distance axe tuyau / mur = min 10 cm

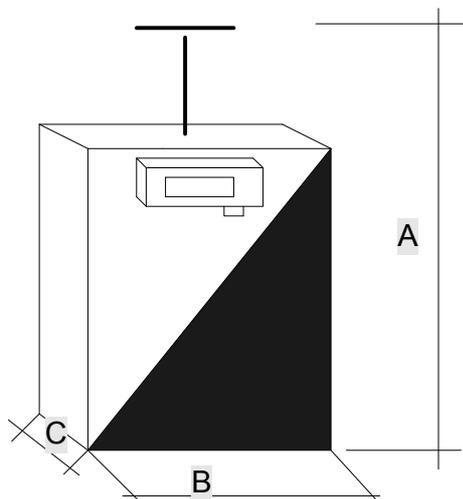

CPT G4E
A = 35 cm
B = 25 cm
C = 18 cm

CPT G6E
A = 38 cm
B = 30 cm
C = 22 cm

Raccord compteur 1"

